



G-4110

“DISTRIBUTOR” beltéri egység jelelosztó a Genway C-5 kaputelefon rendszerhez

Kép



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

G-4110
Jelelosztó Genway C-5 kaputelefon
rendszerhez
ADATLAP



Leírás

A Distributorok a kaputelefon hálózat gerincvonalán sorban helyezkednek el, a beltéri lakáskészülékeknek osztják szét a jelet. Egy vonalon maximálisan 254 darab foglalhat helyet, és egy-egy Distributorra 4 beltéri egység köthető. A számozásuk DIP-kapcsolókkal állíthatók be. Az eszköz egyszerűen szerelhető és kábelezhető, a tápfeszültséget a hálózattól kapja.


Specifikáció


- Tápfeszültség: 30-35V DC
- Nyugalmi áramfelvétel: 15 mA
- Üzemi áramfelvétel: 90 mA
- Működési hőmérséklet: -10 ~ +50°C
- Csatlakozók: Sorkapocs és RJ45
- Méretek: 162x101x38 mm
- Szerelés: Felületre vagy sínre
- Szerelési környezet: Beltér
- Anyag: Műanyag

Csatlakozók, bekötés

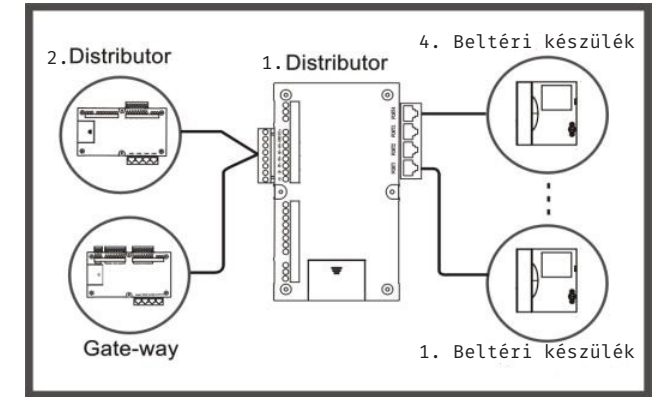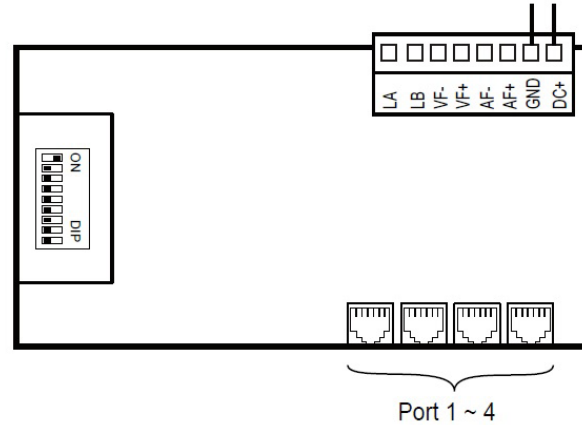

Az 1. DISTRIBUTOR egységet a GATE-WAY készülék megfelelő aljzatára kell csatlakoztatni a sorkapocs segítségével (helyes színek szerint), majd egymáshoz tovább sorban az összes többi DISTRIBUTOR-t. Egy tápegység maximum 6 DISTRIBUTOR-t táplálhat meg. FONTOS! A TÁPLÁLT BLOKKOKAT SZEPARÁLNI KELL EGYMÁSTÓL, AZAZ A BLOKK UTOLSÓ DISTRIBUTORÁNÁL DC+ VONALAT (BARNA VEZETÉK) MEG KELL SZAKÍTANI. A lenti ábrákon egy 4 DISTRIBUTOR-t meg tápláló blokk vázlata látható:

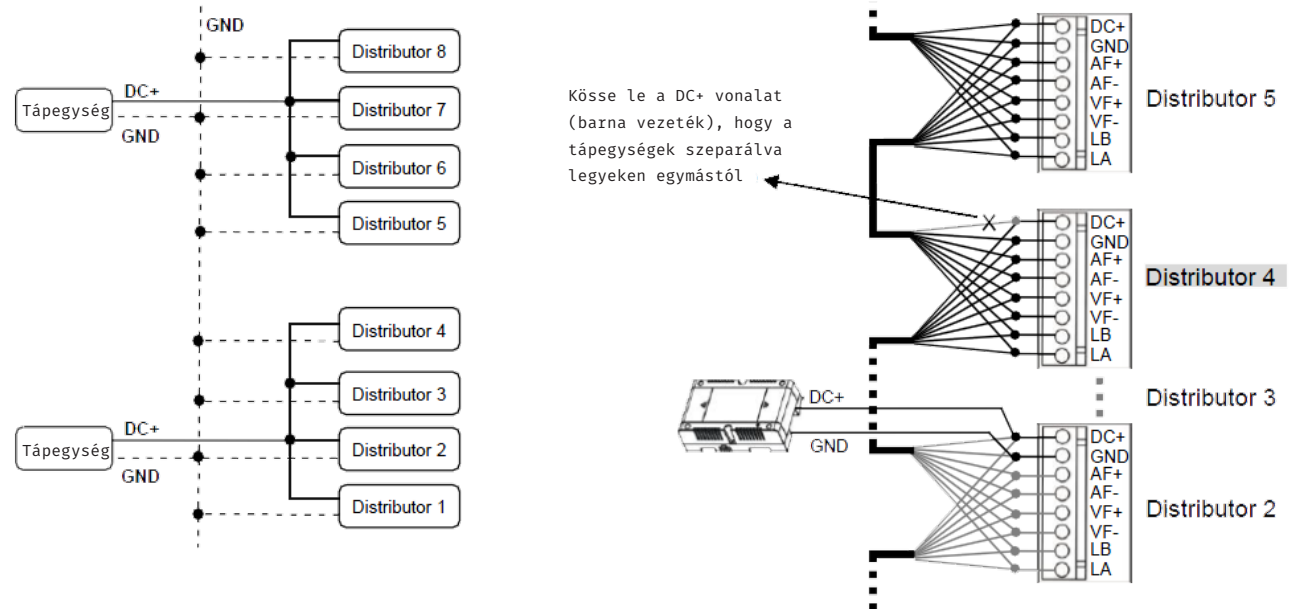

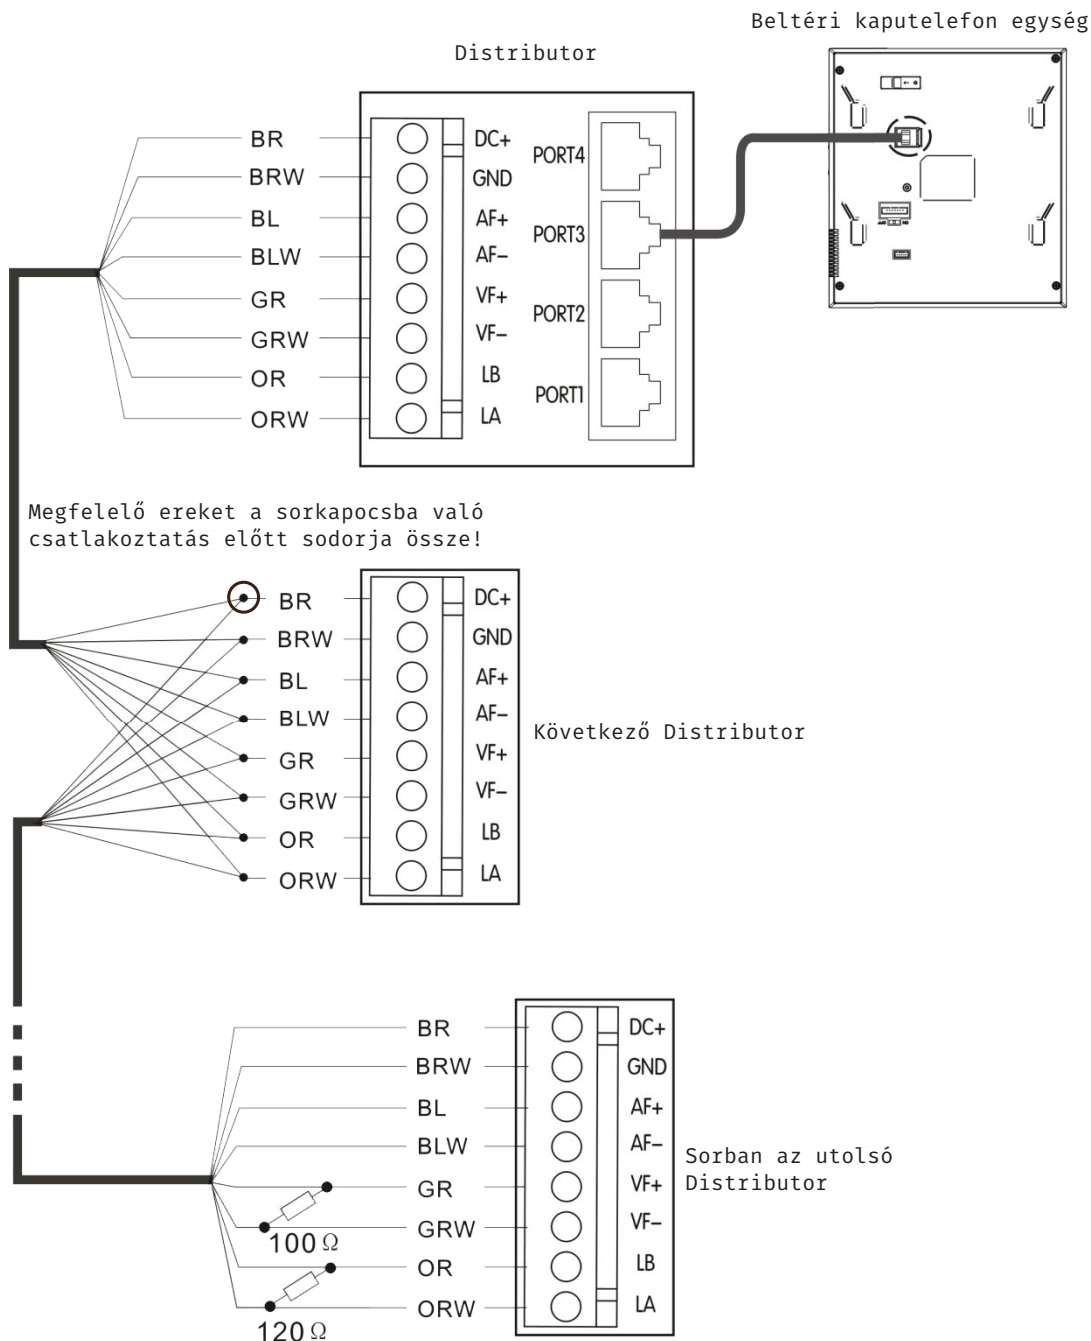

Egy Distributorra 4 beltéri egység köthető a PORT1-4 RJ45 csatlakozókra.

FONTOS! A legutolsó Distributor megfelelő kapcsait lezáró ellenállással kell összekötni. Az LA és LB vonalak közé 120 Ω értékű, a VF+ és VF- vonalak közé pedig 100 Ω értékű ellenállást kell tenni. Ez a baloldali ábrán látható.

Működés közben ne csatlakoztasson az eszközhez semmilyen további egységet, és a bekötésen ne változtasson. Ha módosítani szeretne a rendszeren, csakis kikapcsolt állapotban tegye.

Cím beállítás

A Distributor sort egymást követő címekre kell beállítani. Ez a műanyag lepattintható fedél alatti DIP kapcsolókkal történik. A cím 1 és 254 között lehet. A címeket binárisan állíthatja be:

DIP	1	2	3	4	5	6	7	8
Érték	1	2	4	8	16	32	64	128

Egy azon GATE-WAY egységre csatlakoztatott Distributor egységek címe nem lehet azonos!